



生達化學製藥股份有限公司

STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.

台南市新營區開元路 154 號

TEL : (06) 6361516 FAX : (06) 6362998

Scrat susp.(保胃懸乳液)上架通知

敬啟者：

本公司產品 Scrat susp.(保胃 懸乳液)被澳門衛生局檢驗疑似含有塑化劑 DIBP 情事，目前已經再通過第三公正單位的化驗，證明不含塑化劑 DEHP、DBP、BBP、DNOP、DINP、DIDP 及 DIBP 等 13 種相關成分，如背面檢測報告。

台南市衛生局已於 6/04 日正式解除 Scrat susp.(保胃 懸乳液)之查封庫存，表示將可以重新上架銷售，故請 貴單位安心繼續使用。

Scrat susp.(保胃 懸乳液)外銷事件以來，因尊重澳門政府的行政裁量權，並以負責的態度同時進行國內的產品下架，以降低民眾的疑慮，現已澄清本公司的信譽，祈請 貴單位秉持已往，繼續愛護生達產品。

生達製藥 關心您的健康

生達化學製藥(股)公司



中華民國 100 年 6 月 04 日



33383 桃園縣龜山鄉樂善村文明路 29 巷 8 號 • 03-328-0026 • www.etc.org.tw

No. 8, Lane 29, Wen-Ming Rd., Kui-Shan, Taoyuan County, Taiwan 33383 • 03-328-0026 • www.etc.org.tw

測試報告/ Test Report

工服編號/ Application No. 11-06-QAH-314

承辦日期/ Date of Receipt 2011/06/03

測試日期/ Date of Performance 2011/06/04

報告日期/ Date of Issue 2011/06/05

委託機構/ Manufacturer 生達化學製藥股份有限公司
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.

地址/ Address 台南市新營區開元路 154 號
No.154, Kaiyuan Rd., Xinying Dist., Tainan City 730, Taiwan (R.O.C.)

檢體名稱/ Sample Description 保胃懸乳液/418Scrat Sus'p

檢體資訊/ Sample Information 批號: 77

測試總結/ Test Conclusion 經測試此產品不含有行政院衛生署公告食品中鄰苯二甲酸酯類之塑化劑

| 測試項目 Test Item(s) | 儀器設備 Instruments | 參考測試方法 Reference Method | 測試結果/ Test Results (單位/ Unit: ppm) |
|---|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 鄰苯二甲酸丁基苯酯 butyl benzyl phthalate (BBP) | LC/MS/MS | 依據行政院衛生署， 食品中鄰苯二甲酸酯類 之檢驗方法 | 未篩檢出 |
| 鄰苯二甲酸二丁酯 di-n-butyl phthalate (DBP) | | | 未篩檢出 |
| 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | | | 未篩檢出 |
| 鄰苯二甲酸二辛酯 di-n-octyl phthalate (DNOP) | | | 未篩檢出 |
| 鄰苯二甲酸二異壬酯 diisononyl phthalate (DINP) | | | 未篩檢出 |
| 鄰苯二甲酸二異癸酯 diisodecyl phthalate (DIDP) | | | 未篩檢出 |



備註/ Note:

1. 方法偵測極限: 1ppm。
2. 送測樣品及其相關訊息均由客戶提供並已經由客戶確認無誤。
3. 本報告僅對測試樣品負責。
4. 非經本中心同意，本報告內容不得以任何方式摘錄複印使用。(全部複印除外)。

報告簽署人/ Approved by: Chuan-Ching Wen
Laboratory Representative

The content of this PDF file is in accordance with its original issued Test Report. PDF files are for reference only.

檢體照片 / Sample Photo

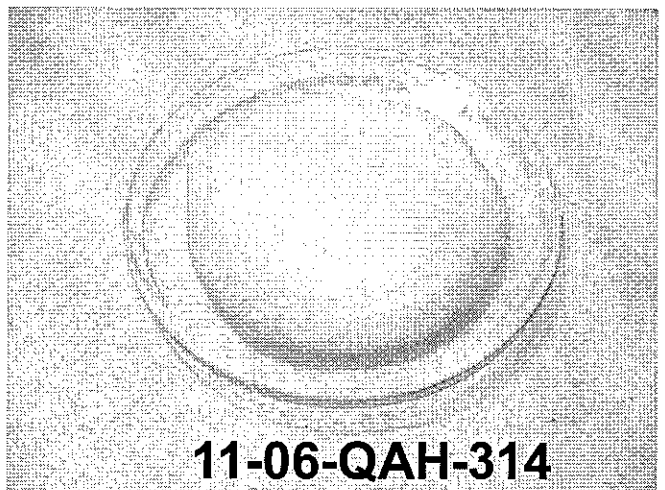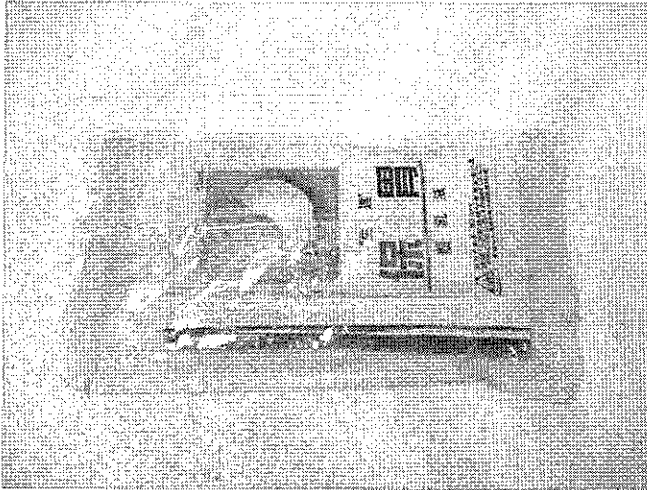

---報告結尾 / End of Report ---

The content of this PDF file is in accordance with its original issued Test Report. PDF files are for reference only.



33383 桃園縣龜山鄉崇善村文明路 29 巷 8 號 • 03-328-0026 • www.etc.org.tw

No. 8, Lane 29, Wen-Ming Rd., Kui-Shan, Taoyuan County, Taiwan 33383 • 03-328-0026 • www.etc.org.tw

測試報告/ Test Report

工服編號/ Application No. 11-06-QAC-017

承辦日期/ Date of Receipt 2011/06/03

測試日期/ Date of Performance 2011/06/04

報告日期/ Date of Issue 2011/06/05

委託機構/ Manufacturer 生達化學製藥股份有限公司
STANDARD CHEM.& PHARM .CO.,LTD.

地址/ Address 台南市新營區開元路 154 號
No.154, Kaiyuan Rd., Xinying Dist., Tainan City 730, Taiwan (R.O.C.)

檢體名稱/ Sample Description 保胃懸乳液/418Scrat Sus'p

檢體資訊/ Sample Information 批號: 83

| 測試項目 Test Item(s) | 儀器設備 Instruments | 參考測試方法 Reference Method | 測試結果/ Test Result (單位/ Unit : ppm) |
|--|---------------------|---|---------------------------------------|
| 鄰苯二甲酸二異丁酯 Diisobutyl phthalate (DIBP) | GC-MS | 食品中鄰苯二甲酸酯 Determination of phthalate esters in foods GB/T 21911-2008 | 未篩檢出 |

備註/ Note :

1. 方法偵測極限:1ppm。
2. 送測樣品及其相關訊息均由客戶提供並已經由客戶確認無誤。
3. 本報告僅對測試樣品負責。
4. 非經本中心同意, 本報告內容不得以任何方式摘錄複印使用。(全部複印除外)。



報告簽署人/ Approved by:

Chun-Ching Wen

Laboratory Representative

The content of this PDF file is in accordance with its original issued Test Report. PDF files are for reference only.

檢體照片 / Sample Photo

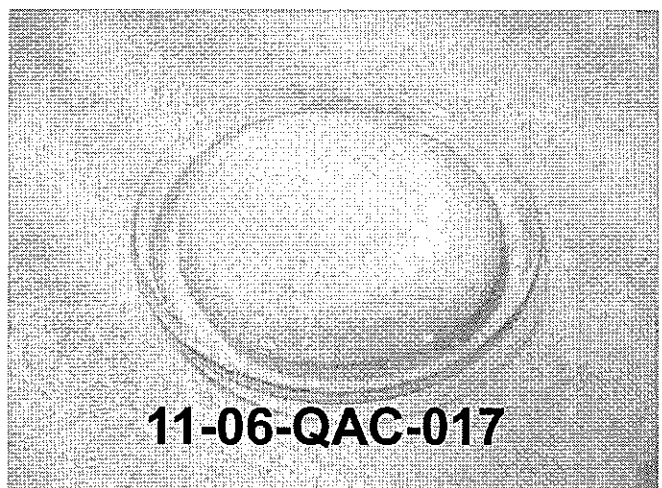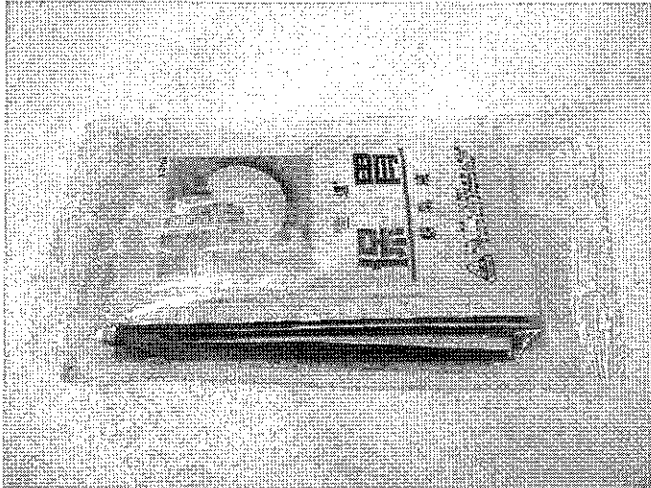

---報告結尾/ End of Report ---

The content of this PDF file is in accordance with its original issued Test Report. PDF files are for reference only.